




Hydrologie

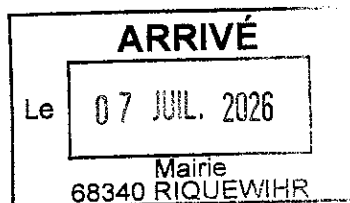

N° bon de commande : BDC-068-EDCH-AEP_19/06/2026_08:04

MAIRIE DE RIQUEWIHR
Place Voltaire - BP 35
68340 RIQUEWIHR
Claudine GANTER

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M057174-001

Echantillon N° : 26M057174-001
Code échantillon client : LIVRAISON URSPRUNG RIQUEWIHR
Client facturé : MAIRIE DE RIQUEWIHR
Nature : Productions
Type d'usage : AEP
Type d'analyse : 68_BACT (S1)
UGE : RIQUEWIHR
Commune : RIQUEWIHR
Nom du point de prélèvement : RIQUEWIHR URSPRUNG LIVRAISON (TTP)
LIVRAISON RIQUEWIHR URSPRUNG
Lieu de prélèvement : LIVRAISON URSPRUNG RIQUEWIHR

Date de prélèvement : 01/07/2026 09:45
Prélèvement effectué par : CUNHA MACHADO Lorena
(Eurofins Hydrologie Est (Maxéville)) - LKA8 - LCM
N° point prél. ARS : 3872
Code UGE ARS : 0457

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Caractéristiques organoleptiques (terrain)				
Aspect	Normal Qualit.			
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Résiduel de traitement de désinfection (terrain)				
Chlore libre	<0.05 mg Cl ₂ /l			
Chlore total	0.07 mg Cl ₂ /l			
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	> 300 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C	83 ufc/ml			
Bactéries coliformes	< 1 ufc/100 ml			< 1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		< 1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		< 1 ufc/100 ml	
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs	< 1 ufc/100 ml			< 1 ufc/100 ml
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)				
Température de l'eau sur site	13.3 °C			<= 25 °C
pH	7.2 Unités pH			6.5 = x = 9
Paramètres physicochimiques généraux				
Turbidité	En cours			
Conductivité à 25°C	82 µS/cm	●		200 = x = 1100 µS/cm

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Eurofins Hydrologie Est
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22

MAXEVILLE, le 06/07/2026

Florian ZIELINSKI

Assistant(e) Coord. Projets Clients